


品名 RA90-032	Lot No.	電源トランス 負荷試験成績書		納入先名 様
コアサイズ R100	数量			日付 H20年 2月 14日
				室温 15℃

周波数 50/60Hz					
一次定格入力電圧	AC100V	100.0			
励磁電流	mA 以下	8.5			
定格1次電流	A	0.97			
2次電圧	7V 0.7A	無負荷電圧 負荷電圧	7.58 7.03		
	7/7V 1.2A	無負荷電圧 負荷電圧	7.58/7.58 7.07/7.07		
	16/16V 0.5A	無負荷電圧 負荷電圧	17.3/17.3 16.1/16.1		
	16/16V 1.6A	無負荷電圧 負荷電圧	17.3/17.3 16.1/16.1		


温度上昇試験 定格負荷時 ** K 以下	巻線 ** K (抵抗法) , 鉄芯 ** K (温度計法)
耐電圧試験 1次-2次 鉄芯間 60Hz 2.0KV 1分間 2次-2次 鉄芯間 60Hz 1.0KV 1分間	合格 合格
絶縁抵抗試験 1次-2次 鉄芯間 DC 500V 100MΩ	∞

直流抵抗 (20°C換算)

①-② : 2.51 Ω
④-⑤ : 0.450 Ω
⑥-⑧ : 0.524 Ω
⑨-⑪ : 2.70 Ω
⑫-⑭ : 0.888 Ω

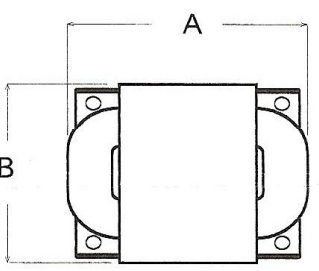

A: 122.0
B: 103.4
E: 60.2
(mm)

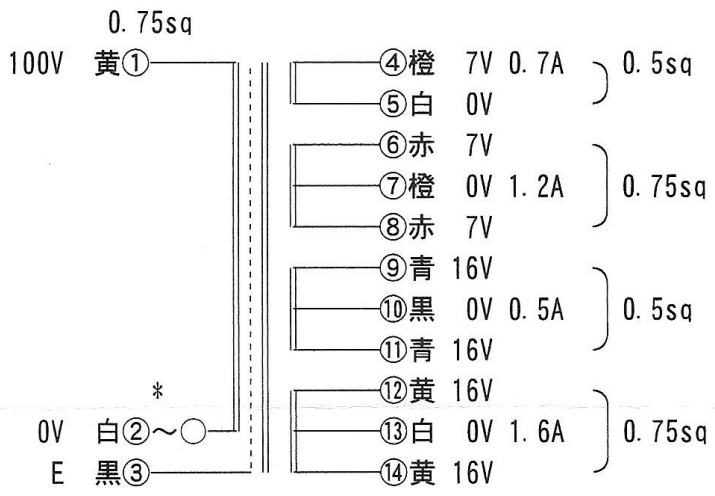

*温度ヒューズ : 250V 2A, 133°C



承認	検印	試験者